


Diagnostischer Pfad

Thrombozytose > 450 G/l

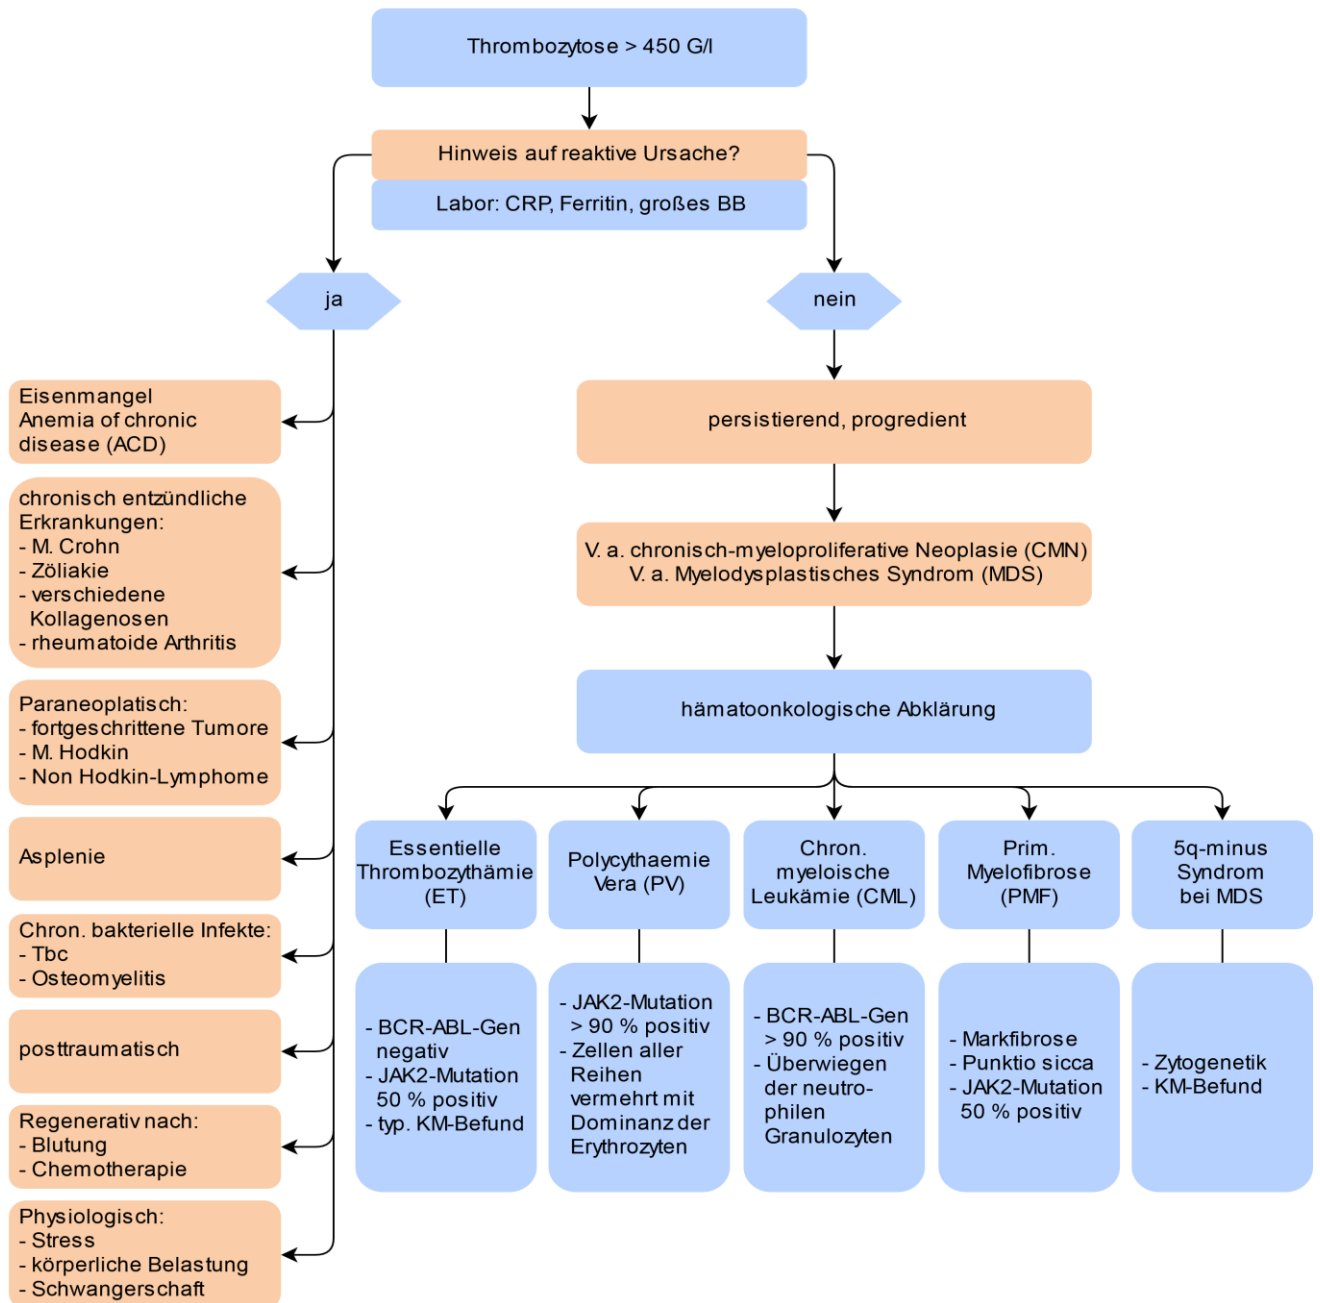

© copyright MVZ Labor 28 GmbH

DP_13_Essentielle Thrombozytose_I28/ verifiziert: 01/2022