




Diagnostischer Pfad

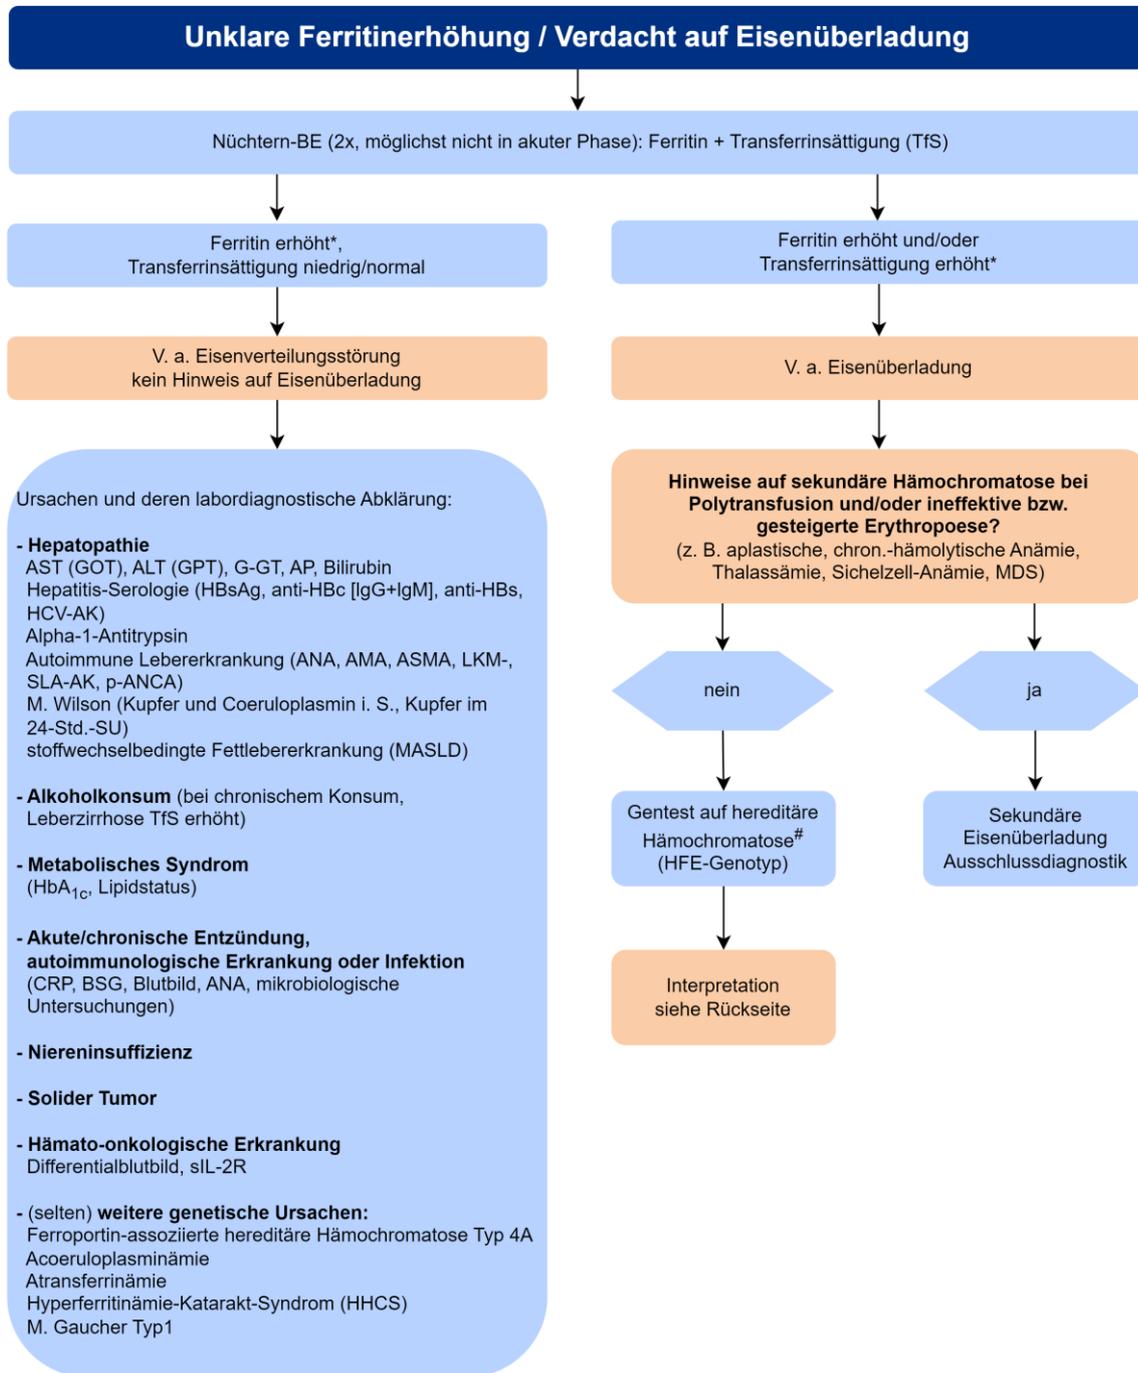

* Erhöhung: > oberer Referenzbereich: Ferritin: > 150 ng/ml (Frauen ≤ 50 J.)
> 300 ng/ml (Frauen > 50 J.)
> 400 ng/ml (Männer)
Transferrinsättigung: > 45 % (Frauen und Männer)


gesondertes EDTA-Röhrchen und Einwilligung nach GenDG

© copyright Labor 28 MVZ GmbH

DP_20_unklare Ferritinerhöhung, verifiziert 05/2025



Diagnostischer Pfad

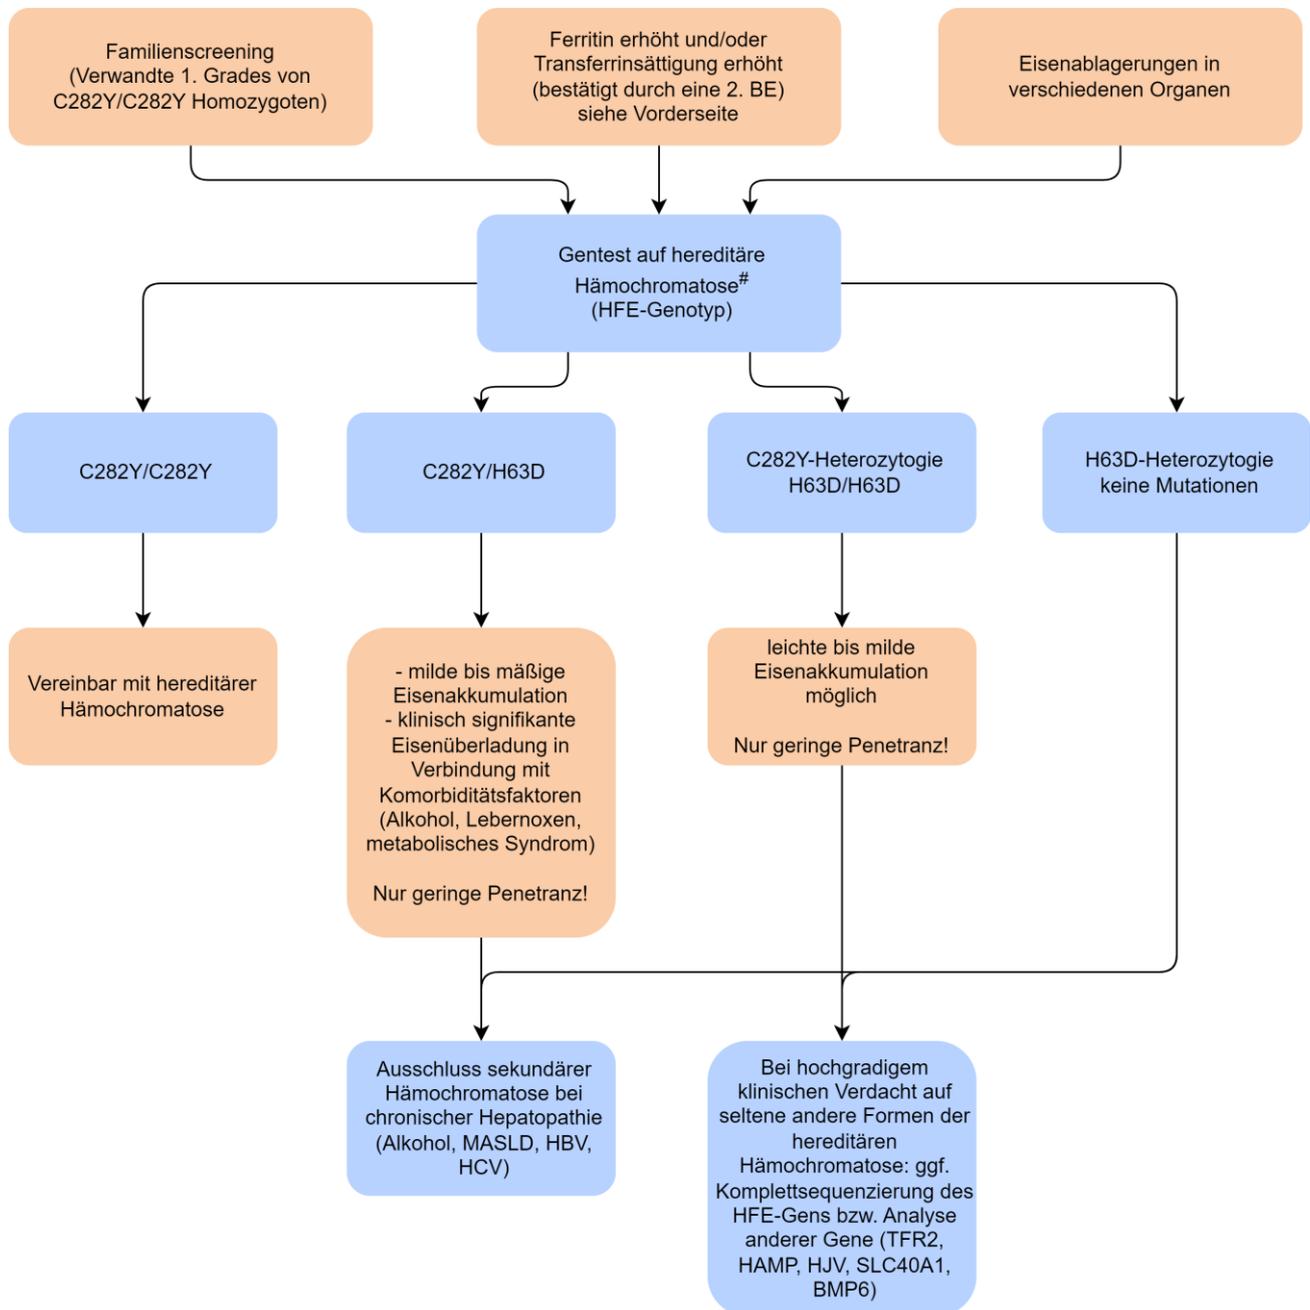

gesondertes EDTA-Röhrchen und Einwilligung nach GenDG

© copyright Labor 28 MVZ GmbH



DP_20_unklare Ferritinerhöhung, verifiziert 05/2025